


Краткий отчет о модернизации установки нанесения покрытия на таблетки

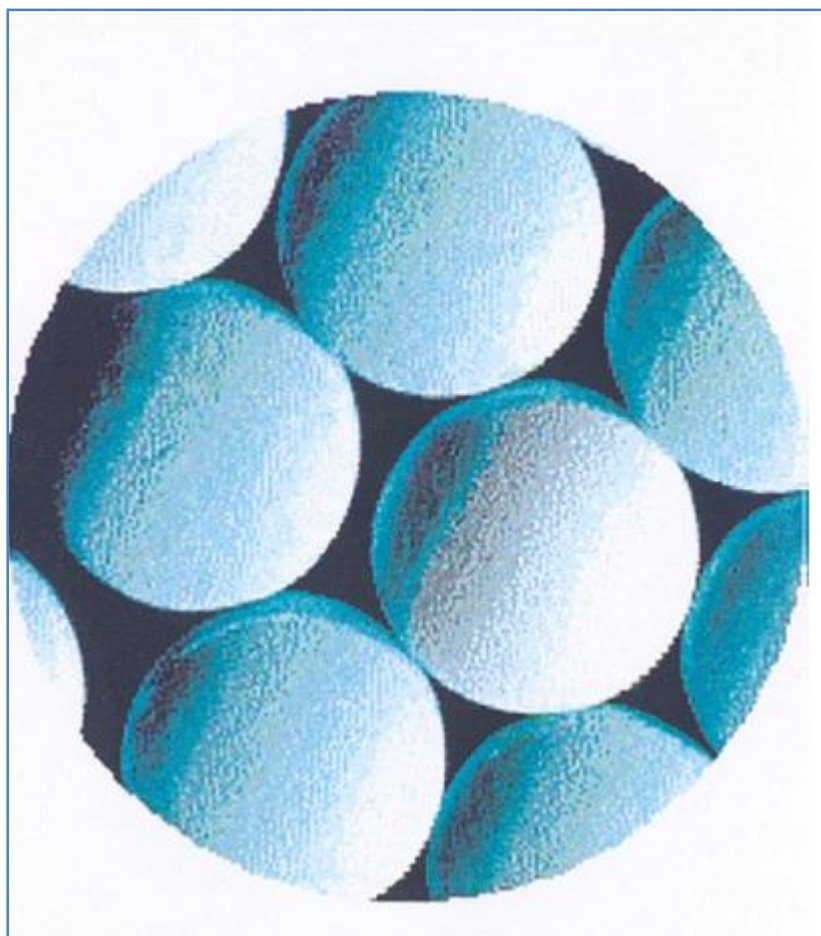

Санкт-Петербург

В результате модернизации был произведен ряд мероприятий:

1. Произведена «горячая» (практически без остановки оборудования) замена стойки расширения на сети Profibus компании EuroTerm (рис.1) на стойку расширения компании Siemens (рис.2).



Рис.1



Рис.2

2. Произведена настройка ПИД регуляторов для новой стойки расширения.
3. Адаптировано программное обеспечение системы управления на базе контроллера Siemens S7-300 под новую стойку расширения. Изменения были произведены при отсутствии исходных кодов программного обеспечения.



До модернизации



После модернизации